


PROFESIONÁLNÍ MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI PROSTŘEDÍ

S O U B O R M E T O D I K

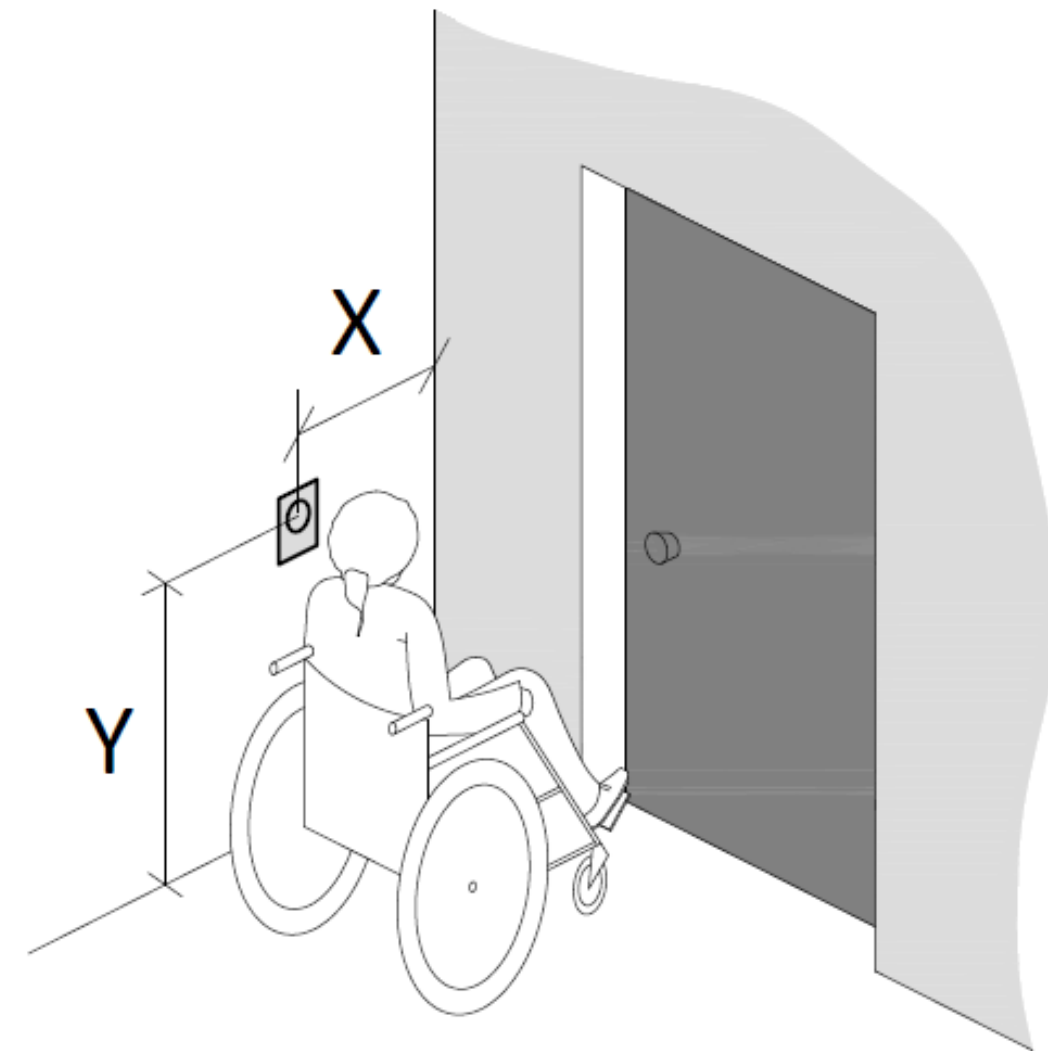


OBECNĚ O PROFESIONÁLNÍM MAPOVÁNÍ

Mapování přístupnosti objektů a zpracování výstupů mapování je komplexním procesem, při kterém musí být brána v potaz řada aspektů. Podobu výsledných informací o přístupnosti prostředí obecně nejvíce ovlivňuje fakt, že z nich bude čerpat široké spektrum uživatelů s rozličným pohybovým omezením a specifickými potřebami.

Základními předpoklady profesionality mapování je pracovní tým znalý problematiky, sběr dat v terénu a jejich následné konzistentní zpracování, které rámuje metodické materiály pro kategorizaci přístupnosti objektů, tras a komunikací.

Metodické podklady jsou konsenzem skupiny odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací.

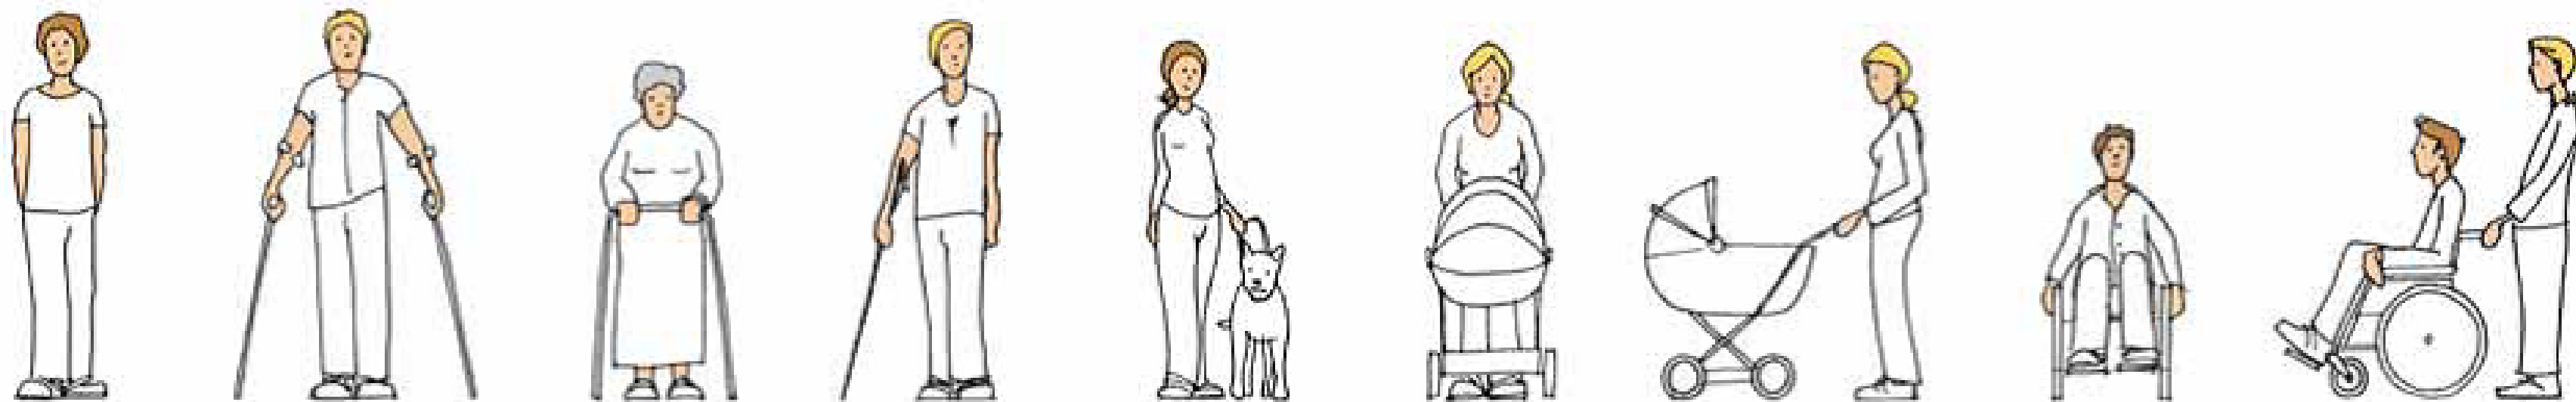

OBSAH

- Metodika kategorizace přístupnosti objektů (str. 4)
- Metodika kategorizace přístupnosti tras a komunikací (str. 6)
- MKPO - Školská zařízení (str. 10)
- MKPO - Ubytovací zařízení (str. 12)
- MKPO - Sportovní stavby (str. 15)
- MKPO - Bazény (str. 17)
- MKPO - Autobusové zastávky (str. 20)

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ

KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ PODLE STANOVENÝCH LIMITŮ

- platí pro objekty obecně



PŘÍSTUPNÁ



ČÁSTEČNĚ
PŘÍSTUPNÁ



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ
NEBO NEPŘÍSTUPNÁ

OBJEKT PŘÍSTUPNÝ

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta: WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku (problematickým terénem se rozumí např. zvláště nerovný povrch s poruchami, historická dlažba z velkých nerovných kostek se širokými spárami, nakloněný terén s kombinací příčného a podélného sklonu)

OBJEKT ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÝ

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 90 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha: šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod vysoký 8 - 18 cm bez řešení k jeho překonání.

OBJEKT OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝ NEBO NEPŘÍSTUPNÝ

- Přístup nebo pohyb po objektu zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů).

L I M I T Y K A T E G O R I Í

O B J E K T Y

2023

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI TRAS A KOMUNIKACÍ

KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI TRAS A KOMUNIKACÍ PODLE STANOVENÝCH LIMITŮ

- platí pro trasy a komunikace obecně
- systém kategorizace se třemi vzájemně se doplňujícími úrovněmi:

- sklon, šířka a kvalita komunikace
- bodové bariéry
- přechody a místa pro přecházení



PŘÍSTUPNÁ



ČÁSTEČNĚ
PŘÍSTUPNÁ



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ
NEBO NEPŘÍSTUPNÁ

S K L O N , Š Í Ř K A A K V A L I T A K O M U N I K A C E

TRASA / KOMUNIKACE PŘÍSTUPNÁ

- určená pro méně zdatné vozíčkáře, vozíčkáře bez doprovodu a elektrické vozíky
- za běžných klimatických podmínek má pevný a rovný povrch, případně souvislý povrch s pravidelnými spárami do šířky max. 2 cm (např. rovná dlažba, kovový a dřevěný rošt); samostatně se vyskytující spáry, kolejiště a odvodňovací žlábků musejí být značeny žlutým výstražným trojúhelníkem (do šířky max. 6 cm), nebo červeným výstražným trojúhelníkem (při šířce nad 6 cm)
- podélný sklon trasy/komunikace je max. 6 % v neomezené délce, 6 % – 8 % max. 9 m
- příčný sklon trasy/komunikace je max. 4 %
- šířka cesty je min. 150 cm, krátké přímé průjezdy min. 120 cm
- výškový rozdíl do 2 cm se nevyznačuje, výškový rozdíl vyšší než 2 cm musí být vyznačen symbolem bodové bariéry pro výškový rozdíl

TRASA / KOMUNIKACE ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ

- určená pro zdatné vozíčkáře, vozíčkáře s doprovodem a elektrické vozíky
- za běžných klimatických podmínek má pevný a rovný povrch, případně souvislý povrch s pravidelnými spárami do šířky max. 2 cm (např. dlažba, kovový a dřevěný rošt); samostatně se vyskytující spáry, kolejiště a odvodňovací žlábků musejí být značeny žlutým výstražným trojúhelníkem (do šířky max. 6 cm), nebo červeným výstražným trojúhelníkem (při šířce nad 6 cm)
- podélný sklon trasy/komunikace je max. 8 % v neomezené délce, 8 % – 12,5 % max. 9 m
- příčný sklon trasy/komunikace je max. 7 % do max. 4 % podélného sklonu, příčný sklon max. 4 % při podélném sklonu 4 % – 12,5 %
- šířka cesty je min. 120 cm, krátké přímé průjezdy min. 100 cm
- výškový rozdíl do 2 cm se nevyznačuje, výškový rozdíl vyšší než 2 cm musí být vyznačen symbolem bodové bariéry pro výškový rozdíl

TRASA / KOMUNIKACE OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ NEBO NEPŘÍSTUPNÁ

- za běžných klimatických podmínek nemusí mít pevný a rovný povrch, souvislý povrch může mít pravidelné spáry širší než 2 cm (dlažba, kovový a dřevěný rošt); samostatně se vyskytující spáry, kolejiště a odvodňovací žlábků musejí být značeny žlutým výstražným trojúhelníkem (do šířky max. 6 cm), nebo červeným výstražným trojúhelníkem (při šířce nad 6 cm)
- podélný sklon trasy/komunikace může být větší než 8 % v neomezené délce a větší než 12,5 % max. 9 m
- příčný sklon trasy/komunikace může být větší než 7 % do max. 4 % podélného sklonu, příčný sklon může být větší než 4 % při podélném sklonu 4 % – 12,5 %
- šířka cesty může být užší než 120 cm, krátké přímé průjezdy mohou být užší než 100 cm
- nevyznačuje se výškový rozdíl do 2 cm, výškový rozdíl vyšší než 2 cm musí být vyznačen symbolem bodové bariéry pro výškový rozdíl

L I M I T Y K A T E G O R I Í

K O M U N I K A C E

2023

B O D O V É B A R I É R Y N A K O M U N I K A C Í C H

BODOVÁ BARIÉRA – VÝŠKOVÝ ROZDÍL

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ

- výškový rozdíl od 2 cm do 5 cm

OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ

- výškový rozdíl nad 5 cm

BODOVÁ BARIÉRA – ZÚŽENÍ

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ

- zúžení méně než 80 cm, minimálně však 70 cm

OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ

- zúžení méně než 70 cm

BODOVÁ BARIÉRA – PODÉLNÝ SKLON

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ

- 12,5 % až 16,5 % v délce max. 3 m

OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ

- více než 16,5 % při více než 3 m

BODOVÁ BARIÉRA – PŘÍČNÝ SKLON

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ

- 4 % až 7 % při podélném sklonu 4 % až 12,5 % v délce max. 3 m

OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ

- více než 7 % v délce max. 3 m

L I M I T Y K A T E G O R I Í

K O M U N I K A C E

2023

PŘECHODY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

PŘÍSTUPNÝ

- snížený obrubník (sklon max. 12,5 %)

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÝ

- sklopený obrubník (sklon max. 40 %) nebo nedostatečně upravený snížený obrubník vysoký max. 5 cm

OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝ

- přechod bez úpravy

L I M I T Y K A T E G O R I Í

K O M U N I K A C E

2023

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE STANOVENÝCH LIMITŮ

- obecně platné limity Metodiky kategorizace přístupnosti objektů jsou doplněné limity pro specifické prvky školského prostředí



PŘÍSTUPNÁ



ČÁSTEČNĚ
PŘÍSTUPNÁ



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ
NEBO NEPŘÍSTUPNÁ

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTUPNÉ

- vstup do objektu a přístupnost jeho níže uvedených částí splňují limity a kritéria pro přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů
- přístupná je převážná většina kmenových tříd a odborných učeben pro první i druhý stupeň
- k dispozici je aspoň jedna upravená WC kabina splňující podmínky přístupnosti pro WC I.
- školní jídelna i školní družina je hodnocena jako samostatný objekt

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÉ

- vstup do objektu a přístupnost jeho níže uvedených částí splňují limity a kritéria pro částečně přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů
- přístupná je aspoň část kmenových tříd a odborných učeben pro první nebo druhý stupeň
- k dispozici je aspoň jedna upravená WC kabina splňující podmínky přístupnosti pro WC I. nebo WC II.
- školní jídelna i školní družina je hodnocena jako samostatný objekt

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÉ NEBO NEPŘÍSTUPNÉ

- objekt nesplňuje limity a kritéria pro přístupný ani částečně přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů, nebo jejího rozšíření pro školská zařízení

L I M I T Y K A T E G O R I Í

Š K O L S K Á Z A Ř Í Z E N Í

2023

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PODLE STANOVENÝCH LIMITŮ

- obecně platné limity Metodiky kategorizace přístupnosti objektů jsou doplněné limity pro specifické prvky ubytovacích zařízení



PŘÍSTUPNÁ



ČÁSTEČNĚ
PŘÍSTUPNÁ



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ
NEBO NEPŘÍSTUPNÁ

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTUPNÉ

- objekt splňuje limity a kritéria pro přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů
- k dispozici je min. jeden pokoj kategorie I. se dvěma lůžky

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÉ

- objekt splňuje limity a kritéria pro částečně přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů
- k dispozici je min. jeden pokoj kategorie II.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÉ NEBO NEPŘÍSTUPNÉ

- objekt nesplňuje limity a kritéria pro přístupný ani částečně přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů, nebo jejího rozšíření pro ubytovací stavby

L I M I T Y K A T E G O R I Í

U B Y T O V A C Í Z A Ř Í Z E N Í

2023

POKOJ KATEGORIE I.

- dveře a průchody v chodbě jsou široké minimálně 80 cm, výška prahů je maximálně 2 cm
- minimální manipulační prostor u dveří z vnitřní strany pokoje je 120 cm x 120 cm, minimálně u jedné z postelí 150 cm x 150 cm
- k dispozici je Přístupné hygienické zařízení I.

PŘÍSTUPNÉ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ I.

- je součástí vybavení pokoje, pokud tomu tak není, je to uvedeno v poznámce
- požadavky na WC odpovídají kategorii „Přístupná toaleta WC I.“ z obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů
- převýšení ve sprchovém koutě je maximálně 2 cm
- sprchovací kout musí mít rozměry minimálně 90 cm x 90 cm, vedle něj alespoň z jedné strany musí být volný prostor s šířkou minimálně 80 cm
- sprchovací kout musí být vybaven madly, sedátko nebo sprchovací židle musí být volně přístupné z volného prostoru a ruční sprcha musí být umístěná na stěně kolmé k sedátku
- je-li hygienické zařízení vybavené pouze vanou, nemůže být zařízení hodnocené jako kategorie I.

POKOJ KATEGORIE II.

- dveře a průchody v chodbě jsou široké minimálně 70 cm, výška prahů je maximálně 7 cm
- minimální manipulační prostor u dveří z vnitřní strany pokoje je 120 cm x 120 cm, minimálně u jedné z postelí 120 cm x 120 cm
- k dispozici je aspoň Částečně přístupné hygienické zařízení II.

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÉ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ II.

- je součástí vybavení pokoje, pokud tomu tak není, je to uvedeno v poznámce
- požadavky na WC odpovídají kategorii „Přístupná toaleta WC I. nebo WC II.“ z obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů
- převýšení ve sprchovém koutě je maximálně 7 cm
- sprchovací kout musí mít rozměry minimálně 80 cm x 80 cm, vedle něj alespoň z jedné strany musí být volný prostor s šířkou minimálně 70 cm
- sprchovací kout musí mít sedátko nebo sprchovací židli volně přístupnou z volného prostoru a ruční sprcha musí být umístěná na stěně kolmé k sedátku
- v případě, kdy je použita vana, musí být upravená pro přesun a k dispozici musí být dostatečný manipulační prostor
- baterie a madla musí být v dosahu osoby sedící ve vaně

L I M I T Y K A T E G O R I Í

U B Y T O V A C Í Z A Ř Í Z E N Í

2023

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ SPORTOVNÍ STAVBY

KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI SPORTOVNÍCH STAVEB PODLE STANOVENÝCH LIMITŮ

- obecně platné limity Metodiky kategorizace přístupnosti objektů jsou doplněné limity pro specifické prvky sportovních staveb



PŘÍSTUPNÁ



ČÁSTEČNĚ
PŘÍSTUPNÁ



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ
NEBO NEPŘÍSTUPNÁ

SPORTOVNÍ STAVBY PŘÍSTUPNÉ

- objekt splňuje limity a kritéria pro přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů

Z POHLEDU DIVÁCKÉ VEŘEJNOSTI

- k dispozici je vyhrazené místo pro diváky o rozměrech min. 100 x 120 cm s dostatečným výhledem (informace o rozměrech, počtu, umístění a možnosti místa pro asistenta v doplňujícím textu)

Z POHLEDU SPORTOVNÍ VEŘEJNOSTI

- vstup na sportovní plochu z místa, kde se předpokládá přisednutí na sportovní vozík má šířku min. 90 cm

SPORTOVNÍ STAVBY ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÉ

- objekt splňuje limity a kritéria pro částečně přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů

Z POHLEDU DIVÁCKÉ VEŘEJNOSTI

- k dispozici je vyhrazené místo pro diváky s dostatečným výhledem (informace o rozměrech, počtu, umístění, možnosti místa pro asistenta a omezení výhledu při stání diváků v řadách před vyhrazeným místem v doplňujícím textu)

Z POHLEDU SPORTOVNÍ VEŘEJNOSTI

- vstup na sportovní plochu z místa, kde se předpokládá přisednutí na sportovní vozík má šířku min. 70 cm

SPORTOVNÍ STAVBY OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÉ NEBO NEPŘÍSTUPNÉ

- objekt nesplňuje limity a kritéria pro přístupný ani částečně přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů, nebo jejího rozšíření pro sportovní stavby

L I M I T Y K A T E G O R I Í

S P O R T O V N Í S T A V B Y

2023

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ BAZÉNŮ

KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI PLAVECKÝCH BAZÉNŮ PODLE STANOVENÝCH LIMITŮ

- obecně platné limity Metodiky kategorizace přístupnosti objektů jsou doplněné limity pro specifické prvky plaveckých bazénů



PŘÍSTUPNÁ



ČÁSTEČNĚ
PŘÍSTUPNÁ



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ
NEBO NEPŘÍSTUPNÁ

BAZÉNY PŘÍSTUPNÉ

- objekt splňuje limity a kritéria pro přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů

Z POHLEDU DIVÁCKÉ VEŘEJNOSTI

- k dispozici je vyhrazené místo pro diváky o rozměrech min. 100 x 120 cm s dostatečným výhledem (informace o rozměrech, počtu, umístění a možnosti místa pro asistenta v doplňujícím textu)
- neprůhledná část zábradlí je vysoká max. 60 cm

Z POHLEDU SPORTOVNÍ VEŘEJNOSTI

- k dispozici je šatna pro převlékání s manipulačním prostorem min. 150 x 150 cm
- pro přístup do vody je k dispozici bazénový zvedák (informace o nosnosti uvedeny v doplňujícím textu)
- k dispozici je přístupné hygienické zařízení I.
- informace o chybějící možnosti bezpečného uložení osobních věcí musí být součástí doplňujícího textu

BAZÉNY ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÉ

- objekt splňuje limity a kritéria pro částečně přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů

Z POHLEDU DIVÁCKÉ VEŘEJNOSTI

- k dispozici je vyhrazené místo pro diváky s dostatečným výhledem (informace o rozměrech, počtu, umístění, možnosti místa pro asistenta a omezení výhledu při stání diváků v řadách před vyhrazeným místem v doplňujícím textu)

Z POHLEDU SPORTOVNÍ VEŘEJNOSTI

- k dispozici je šatna pro převlékání, rozměr manipulačního prostoru uveden v doplňujícím textu
- pro přístup do vody je k dispozici bazénový zvedák nebo zvýšený okraj bazénu, hladina vody v bazénu smí být maximálně 20 cm pod tímto okrajem
- k dispozici je alespoň částečně přístupné hygienické zařízení II.

BAZÉNY OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÉ NEBO NEPŘÍSTUPNÉ

- objekt nesplňuje limity a kritéria pro přístupný ani částečně přístupný objekt dle obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů, nebo jejího rozšíření pro bazény

L I M I T Y K A T E G O R I Í

B A Z É N Y

2023

PŘÍSTUPNÉ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ I.

- požadavky na WC odpovídají kategorii „Přístupná toaleta WC I.“ z obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů
- převýšení ve sprchovém koutě je maximálně 2 cm
- sprchovací kout musí mít rozměry minimálně 90 cm x 90 cm, vedle něj alespoň z jedné strany musí být volný prostor s šířkou minimálně 80 cm.
- sprchovací kout musí být vybaven madly, sedátko nebo sprchovací židle musí být volně přístupné z volného prostoru a ruční sprcha musí být umístěná na stěně kolmé k sedátku.

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÉ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ II.

- požadavky na WC odpovídají kategorii „Přístupná toaleta WC I. nebo WC II.“ z obecné metodiky kategorizace přístupnosti objektů
- převýšení ve sprchovém koutě je maximálně 7 cm
- sprchovací kout musí mít rozměry minimálně 80 cm x 80 cm, vedle něj alespoň z jedné strany musí být volný prostor s šířkou minimálně 70 cm.
- sprchovací kout musí mít sedátko nebo sprchovací židli volně přístupnou z volného prostoru a ruční sprcha musí být umístěná na stěně kolmé k sedátku

L I M I T Y K A T E G O R I Í

B A Z É N Y

2023

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ ZASTÁVKY VHD

KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI ZASTÁVEK VHD PODLE STANOVENÝCH LIMITŮ

- vztahuje se na zastávky autobusů, trolejbusů a tramvají



PŘÍSTUPNÁ



ČÁSTEČNĚ
PŘÍSTUPNÁ



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ
NEBO NEPŘÍSTUPNÁ

ZASTÁVKY VHD PŘÍSTUPNÉ

- šířka nástupiště v místě nástupu je min. 200 cm
- sklon přístupové rampy / navazujících šikmých ploch je do 3 metrů max. 12,5 %, při délce do 12 metrů max. 8 %; šířka pevných ramp je min. 100 cm
- výška nástupní hrany je min. 16 cm
- výška svislé překážky (například obrubník) je max. 2 cm
- místní zúžení průchozího prostoru (např. kolem sloupu veřejného osvětlení, označníku, koše) je min. 90 cm; místní zúžení průchozího prostoru směrem do vozovky je min. 115 cm (zahrnuje bezpečnostní odstup)
- za běžných klimatických podmínek má nástupiště pevný a rovný povrch, případně souvislý povrch s pravidelnými spárami do šířky max. 2 cm
- podélný sklon nástupiště je max. 6 %
- příčný sklon nástupiště je max. 3 %

ZASTÁVKY VHD ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÉ

- šířka nástupiště v místě nástupu je min. 170 cm
- sklon přístupové rampy / navazujících šikmých ploch je do 3 metrů max. 16,5 %, při délce do 12 metrů max. 12,5 %; šířka pevných ramp je min. 100 cm
- výška nástupní hrany je min. 12 cm
- výška svislé překážky (například obrubník) je max. 5 cm
- místní zúžení průchozího prostoru (např. kolem sloupu veřejného osvětlení, označníku, koše) je min. 80 cm; místní zúžení průchozího prostoru směrem do vozovky je min. 105 cm (zahrnuje bezpečnostní odstup)
- za běžných klimatických podmínek má nástupiště pevný a rovný povrch, případně souvislý povrch s pravidelnými spárami do šířky max. 2 cm
- podélný sklon nástupiště je max. 8 %
- příčný sklon nástupiště je max. 4 %

ZASTÁVKY VHD OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÉ NEBO NEPŘÍSTUPNÉ

- přístup nebo pohyb po nástupišti a/nebo nástup do vozidla je zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů)
- nesplňuje parametry přístupné ani částečně přístupné kategorie

L I M I T Y K A T E G O R I Í

Z A S T Á V K Y V H D

2023

PRACOVNÍ SKUPINA PRO PRO JEDNOTNOU METODIKU
MAPOVÁNÍ A KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI PROSTŘEDÍ

2023